




ENERGIEPLAN

WINTERPLAN 2022

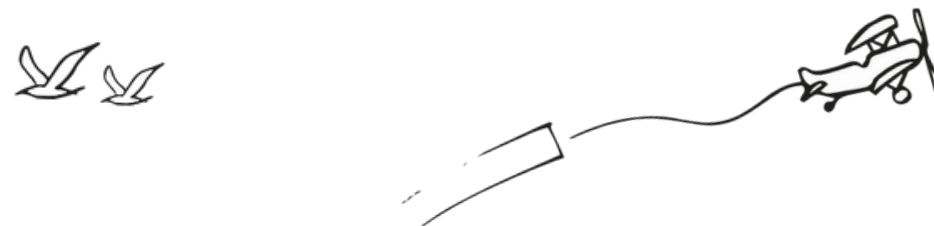


En het zwembad?



Watertemperatuur wordt ingedaald met behoud van n legionella-bestrijding (60 graden dodelijk voor de bacterie).

Wat betekent dit voor ons?

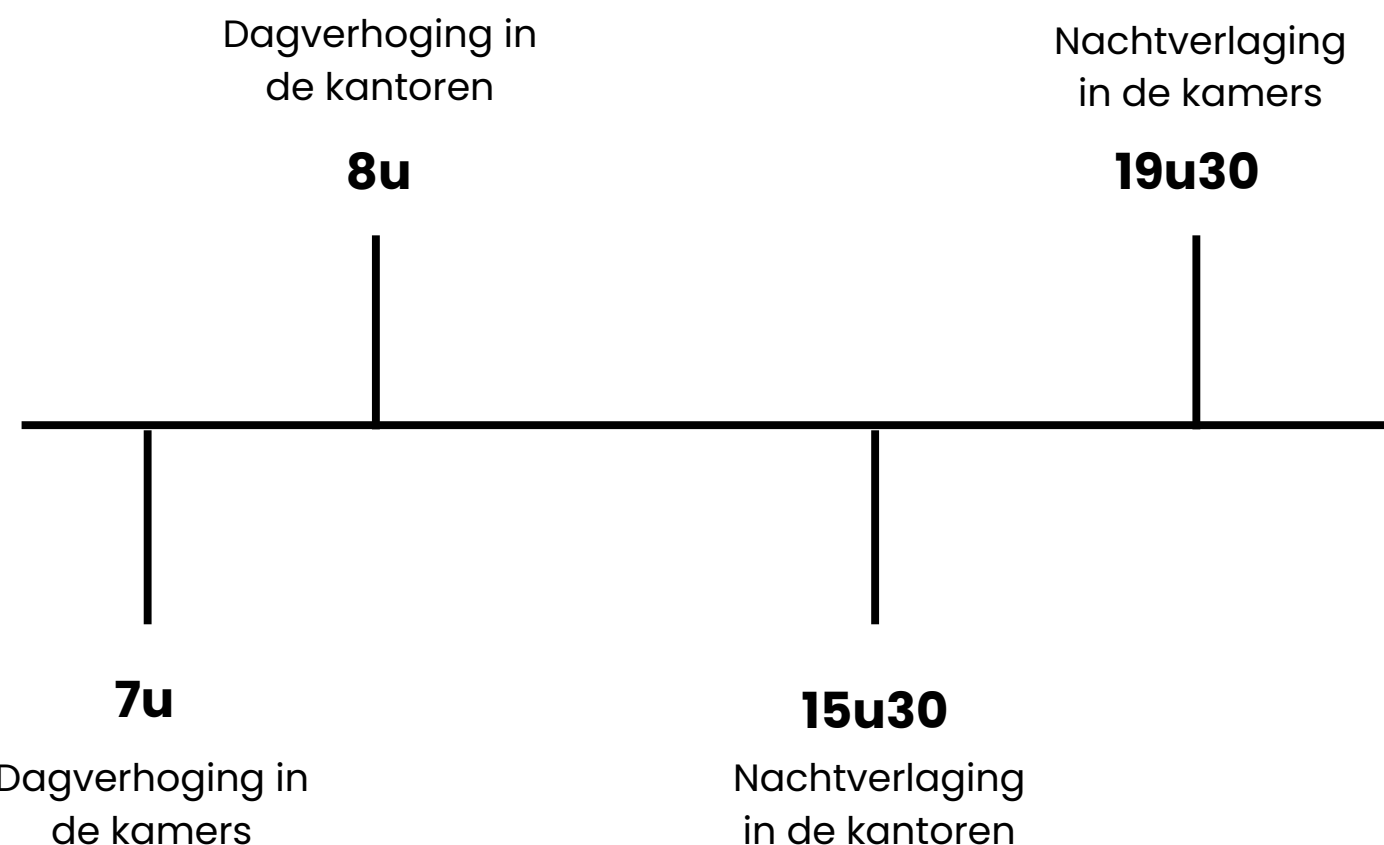

De temperatuur in de werkruimtes zal tussen 19 en 20 graden geplaatst worden. De leefruimtes worden ingesteld op 22 graden, met uitzondering van LG A, daar wordt de temperatuur gezet op 24 graden

Verdere actie



Zonnepanelen worden voorzien eind oktober, begin november.



Herbekijken van verlichting in oprissingstraject.



Lichten uitdoen in ruimtes, burelen die niet gebruikt worden. Denk ook aan centrale gangen, refters.

